

БДУ

Вход основной
сети 220 В

F
GND
N

B2
A2
B1
A1

резервный канал RS-485 к прибору ППУ-ПТ

основной канал RS-485 к прибору ППУ-ПТ

6 входов

GND
BX6
GND
BX5
GND
BX4
GND
BX3
GND
BX2
GND
BX1

Вход для кнопки типа КА 01-Б
«РУЧНОЙ РЕЖИМ»

Вход для кнопки типа КА 01-С
«СТОП ТУШЕНИЯ»


Вход для кнопки типа КА 01-Ж
«ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Вход «БЛОКИРОВКА»


Вход «УТЕЧКА»
с датчика веса ОТВ

Вход «ПОДАЧА ОТВ»
с датчика давления

Подключение входов

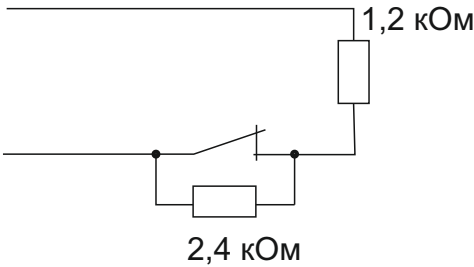

5 нормально-разомкнутых реле с цепями контроля целостности и параметрами контактов 30 В, 5 А

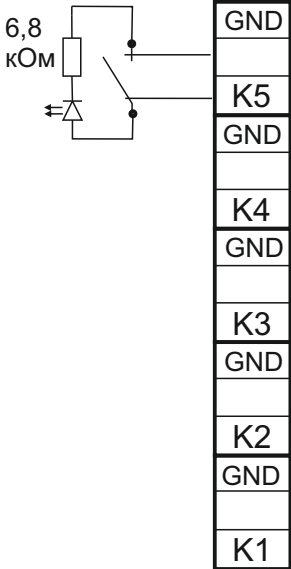

GND
K5
GND
K4
GND
K3
GND
K2
GND
K1

Выходное реле для
оповещения «БЛОКИРОВКА»

Выходное реле для
оповещения «РУЧНОЙ РЕЖИМ»

Выходное реле для
оповещения «ГАЗ-УХОДИ»

Выходное реле для
оповещения «ПОДАЧА ОТВ»

Выходное реле для
ЗАПУСКА тушения

GND
12 В

Выходное напряжение для питания цепей поджига
max 1А

Подключение выходов

